

智能型铅酸电池充电器设计与实现^①

郭凤仪, 缪传海, 张继华

(辽宁工程技术大学 电气与控制工程学院, 葫芦岛 125105)

摘要: 针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题, 设计了一种以 atmega16 单片机为核心的智能充电器。采用了基于 sugeno 推理的模糊 PID 控制算法, 提高了充电器的充电速度, 减少了电池损耗, 实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。

关键词: 铅酸蓄电池; sugeno; 模糊控制; 充电器

Design and Implementation of Intelligent Lead-acid Battery Charger

GUO Feng-Yi, MIAO Chuan-Hai, ZHANG Ji-Hua

(Faculty of Electrical and Control Engineering, Liaoning Technical University, Huludao 125105, China)

Abstract: According to the problems of overheating, underheating, slower speed happened in the course of, the author designs the new lead-acid battery which take the atmega16 monolithic integrated circuit as the core intelligent battery charger. The paper has been based on sugeno the inference fuzzy PID control algorithm, the result is that it will raise the charge speed, reduces the battery loss, and will help realize lead-acid battery the charging-up intellectualized control.

Key words: lead-acid battery; sugeno; Fuzzy control; charger

目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电, 但充电效果都不是很理想, 一方面这些方法充电时间过长, 温升过快。另一方面, 充电过程中存在过充和欠充现象^[1]。专家研究表明: 铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大, 过充电、充电不足以及温升都是引起电池故障的主要原因^[2,3]。

基于以上原因, 系统根据蓄电池的充电特性, 采用基于 sugeno 推理的模糊 PID 控制算法, 设计了以 atmega16 单片机为核心的智能充电器, 它能够实时采集电池充电过程中的电流、电压、温度等模拟量, 使充电始终在最佳状态下进行, 实现了高效、快速、无损的充电过程。

作为核心控制芯片。总体结构包括: 电源模块、充电主电路模块、模拟量检测模块、显示及报警模块和 IGBT 驱动模块。系统总体结构如图 1 所示。

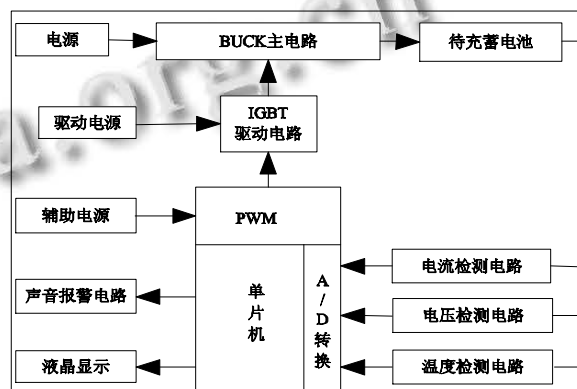


图 1 系统总体结构图

1 系统总体结构设计

系统选取 ATMEL 公司生产的 atmega16 单片机

在充电过程中, 单片机实时采集电池充电过程中的电流、电压和温度等模拟量, 通过其内部的 A/D 转

① 收稿时间:2011-06-21;收到修改稿时间:2011-07-15

换器将上述模拟量转化为数字量,并判断电池是否出现过压、过流和过温等故障。若出现故障,单片机立即关断 IGBT,并发出声光报警。若检测正常,则采用基于 sugeno 推理的模糊 PID 控制算法产生相应占空比的 PWM 脉冲来控制 IGBT 开关,通过 BUCK 电路对电池进行充电。

2 系统硬件电路设计

2.1 充电主电路设计

充电主电路其实是一个 BUCK 变换器,BUCK 电路属于降压斩波电路。充电主电路如图 3 所示。IGBT、二极管、电感 L1 和电容 C10 构成 BUCK 电路,220V 市电经变压器降压,通过整流桥整流和 EMI 平滑滤波后,作为直流充电电源。在工作过程中,PWM 控制信号的高电平脉冲出现,使 IGBT 导通,电感 L1 的电流不断增大,并对电容 C10 储能,同时对电池充电。此时,续流二极管因反向偏置而截止。PWM 信号出现低电平时,IGBT 截止,电感 L1 维持原电流方向,与续流二极管构成充电回路,利用 L1 和 C10 中存储的电向电池充电。

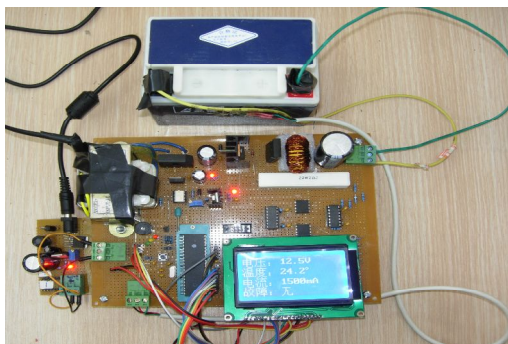


图 2 充电器实物图

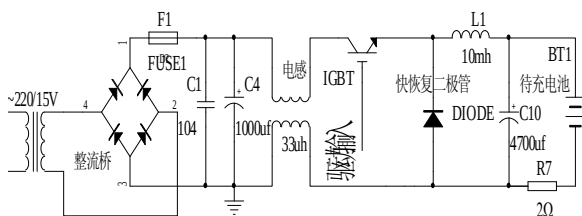


图 3 充电主电路

2.2 模拟量检测模块

2.2.1 电压检测电路设计

电压检测电路采用线性光耦 HCNR201 将噪声信

号与单片机系统隔离开来,电压检测电路如图 4 所示。

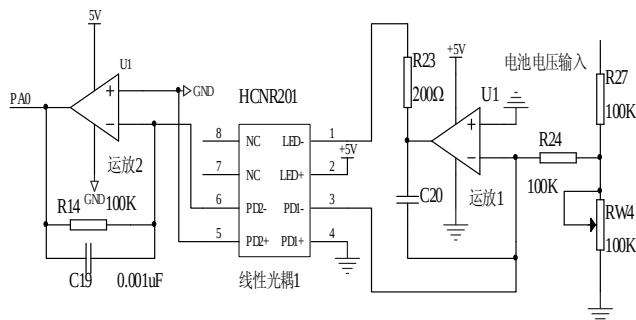


图 4 电压检测电路

在正常充电的过程中,电池端电压 U_{bat} 的变化范围是 9V-15V,而单片机检测电压的范围是 0-5V,所以通过 R27 和 Rw4 对电池两端的电压进行分压,通过调节 Rw4 的阻值来限定运算放大器 1 的输入电压,使其始终保持在 0-5V。电阻 R24 来控制初级运放输入偏置电流的大小, C20 起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,避免 HCNR201 的发光二极管 LED 受到意外的冲击。R23 可以控制 LED 的发光强度,从而对控制通道增益起一定作用。运算放大器 2 和电阻 R14 将线性光耦 HCNR201 的输出电流信号转化成输出电压信号送入单片机。

2.2.2 电流检测电路设计

充电电流是通过检测充电回路电阻两端的电压,并通过计算其与充电回路电阻的比值得到的。因此电流检测电路与电压检测电路基本相同,区别在于电流充电回路电阻两端电压已经在 0-5V 范围内,不需要电阻分压。

2.2.3 温度检测电路设计

温度检测电路如图 5 所示。选用数字温度传感器 DS18B20 检测电池温度,紧贴电池安装,当电池温度变化时,DS18B20 输出引脚输出相应的信号,单片机将该信号转化为温度显示在液晶屏上。当温度超过设定值时,发出报警信号。

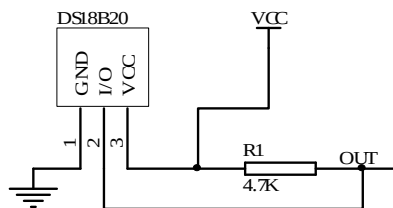


图 5 温度检测电路

$$v_p = f_1(e, ec) = \frac{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec) v_{pj}}{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec)} \quad (1)$$

$$v_i = f_2(e, ec) = \frac{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec) v_{ij}}{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec)} \quad (2)$$

$$v_d = f_3(e, ec) = \frac{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec) v_{dj}}{\sum_{j=1}^5 \mu_j(e, ec)} \quad (3)$$

其中, 隶属度值为:

$$\mu_1(e, ec) = \mu_{Be}(e) \quad (4)$$

$$\mu_2(e, ec) = \mu_{Me}(e) \wedge \mu_{Bec}(ec) \quad (5)$$

$$\mu_3(e, ec) = \mu_{Me}(e) \wedge \mu_{Mec}(ec) \quad (6)$$

$$\mu_4(e, ec) = \mu_{Me}(e) \wedge \mu_{Sec}(ec) \quad (7)$$

$$\mu_5(e, ec) = \mu_{Se}(e) \quad (8)$$

由此建立了 PID 控制器参数的可调因子 v_p, v_i 和 v_d 与偏差 e 和 ec 之间的模糊函数关系, 实现了 PID 参数 K_p, K_i 和 K_d 的模糊在线自调整, 满足了系统的要求。

4 实验

采用基于 sugeno 推理的模糊 PID 控制算法设计的智能型铅酸蓄电池充电器和普通的铅酸蓄电池充电器分别对电池进行充电实验。实验对象采用的是廊坊东三星蓄电池有限公司生产的 12V、4A h 铅酸蓄电池。充电时间为 140 分钟, 每隔 5 分钟记录一次电流和温度值。两种模式下的充电电流曲线如图 9 所示, 两种模式下的充电温度曲线如图 10 所示。

5 结论

本文以 atmega16 单片机作为控制核心, 完成了对铅酸蓄电池智能充电器的硬件设计, 并采用了一种基于 sugeno 推理的模糊 PID 控制算法, 优化了铅酸蓄电池的充电过程, 保证了矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器备用电源的安全使用。实验结果表明, 此充电器解决了铅酸蓄电池充电过程中存在的过充电、充

电不足和发热等问题, 并在加快充电速度, 减少能量损耗、延长使用电池寿命等方面效果显著。

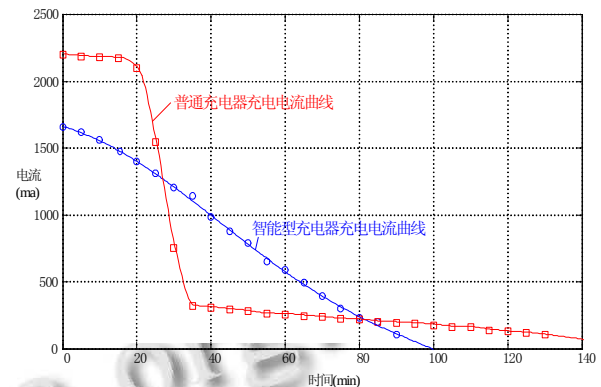


图 9 两种模式下的充电电流曲线

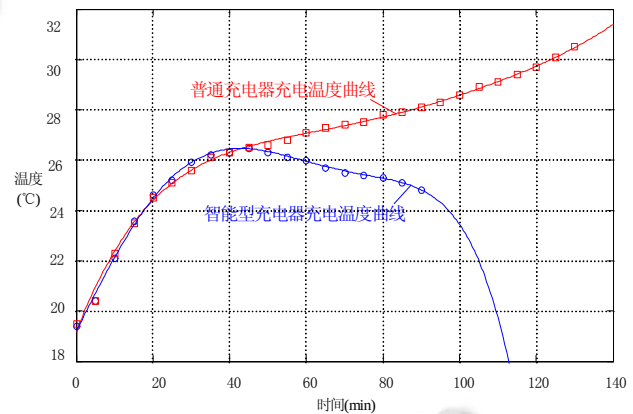


图 10 两种模式下的充电温度曲线

参考文献

- 1 周莉, 张梅. 铅酸蓄电池高效、快速、无损充电研究. 煤矿机械, 2004, (5): 22-25.
- 2 张素文, 贺凯歌. 基于模糊控制理论铅酸蓄电池充电器的设计. 电源技术应用, 2008, 11(3): 18-25.
- 3 曹建平. 模糊控制技术在电池快速充电控制中的应用. 南京工业职业技术学院学报, 2010, 10(2): 1-3.
- 4 宋炳生, 花瑞. 基于模糊控制的锂离子电池充电器. 电子技术, 2007, (4): 73-77.
- 5 雷霞, 李晓光, 尹振红. 基于 Sugeno 推理自调整模糊 Smith-PID 控制器仿真研究. 系统仿真学报, 2008, 20(18): 4952-4955.
- 6 韦鸿任, 景占荣, 陈彦来, 李阅薄. 数字化智能充电器的设计与实现. 西安工业大学学报, 2008, 28(5): 479-482.